



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号：第 D1601J022993-2号(1/2)

発行日：2017年02月03日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO., LTD. 殿

厚生労働大臣 関
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目2番10号
東京第2ビル

2017年01月26日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	フリットング 色:黄色		
届出受付番号	---	貨物の記号	NIL
輸入量	25 PS	及び番号	B/L No. 7639220116
重量	0.33 kg		
船名又は航空機名	CA1063	生産国	CHINA
到着年月日	2017年01月21日	製造所名 又は包装者名	
輸入業者名	M. C. JAPAN CO., LTD.	通関業者名	DHL JAPAN, INC.
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3	電話番号	072-456-5672
電話番号	072-265-4129		
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号	第 44232983160 号 2017年01月26日		
試験検査実施施設名	SK阪神分析センター	検体採取者 (法人名)	新日本検定協会 SK阪神分析センター 前神 博司
連絡担当者名	尾崎 正樹		
電話番号	06-6614-7627		
試験検査結果	次頁へ記載		

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。 一般財団法人 新日本検定協会

#003

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 D1601J022993-2 号 (2/2)


試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
色: 黄色		
材質: ABS		
適用規格: ポリスチレンを主成分とする 合成樹脂製器具又は容器包装		
使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
揮発性物質	適	*1・2
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1
蒸発残留物(ヘプタン)	適	*1
蒸発残留物(20%エタノール)	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1
蒸発残留物(4%酢酸)	適	*1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)によった。

*2: 平成24年12月28日厚生労働省告示第595号によった。

試験品写真

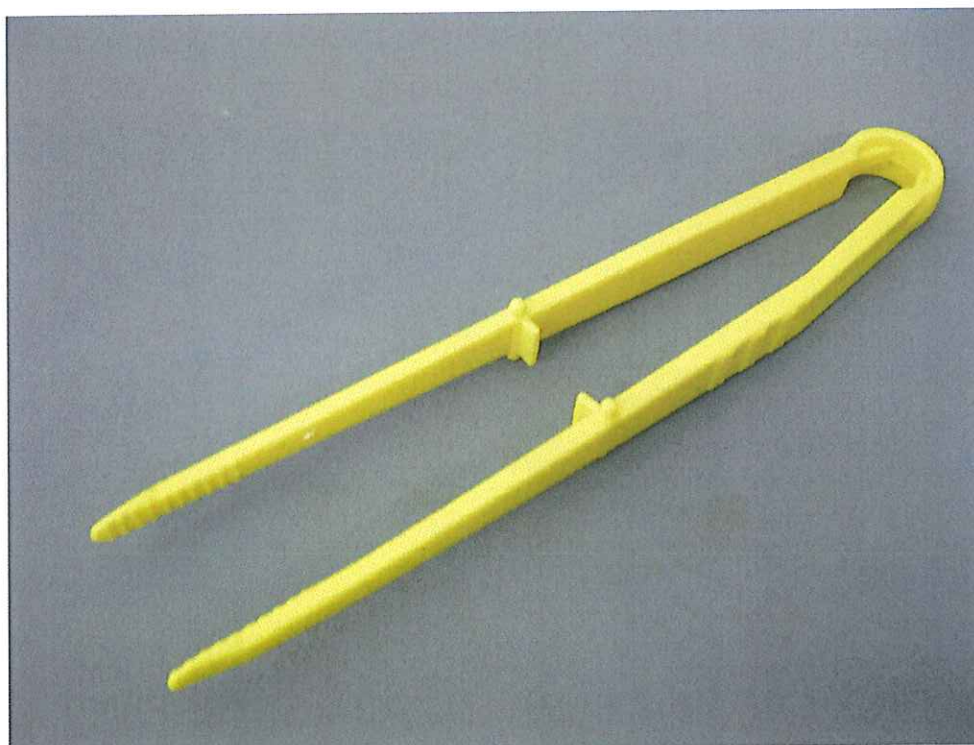

「本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。」
本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号：第 D1601J022993-3号(1/2)

発行日：2017年02月03日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO., LTD. 殿

厚生労働大臣 関
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3丁目3番10号
東京第2ビル

2017年01月26日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	フリットング 色:黄緑色		
届出受付番号	---	貨物の記号	NIL
輸入量	25 PS	及び番号	B/L No. 7639220116
重量	0.33 kg		
船名又は航空機名	CA1063	生産国	CHINA
到着年月日	2017年01月21日	製造所名	
輸入業者名	M. C. JAPAN CO., LTD.	又は包装者名	
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU	通関業者名	DHL JAPAN, INC.
電話番号	OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3	電話番号	072-456-5672
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号	第 44232983160 号 2017年01月26日		
試験検査実施施設名	SK阪神分析センター	検体採取者	新日本検定協会
連絡担当者名	尾崎 正樹	(法人名)	SK阪神分析センター
電話番号	06-6614-7627		前神 博司
試験検査結果	次頁へ記載		

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

#003

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 D1601J022993-3 号 (2/2)


試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
色: 黄緑色		
材質: ABS		
適用規格: ポリスチレンを主成分とする 合成樹脂製器具又は容器包装		
使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
揮発性物質	適	*1・2
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1
蒸発残留物(ヘプタン)	適	*1
蒸発残留物(20%エタノール)	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1
蒸発残留物(4%酢酸)	適	*1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)によった。

*2: 平成24年12月28日厚生労働省告示第595号によった。

試験品写真

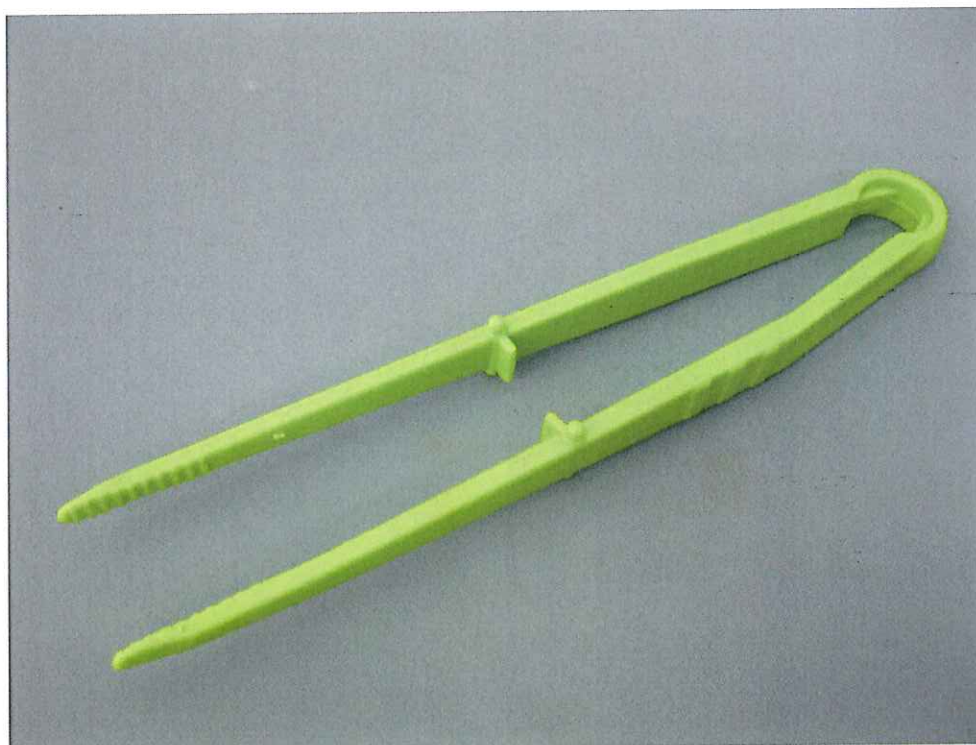

「本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。」
本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT


証明書番号：第 D1601J022993-4号(1/2)

発行日：2017年02月03日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO., LTD. 殿

厚生労働大臣 関
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-28-1
緊急連絡先



2017年01月26日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	フリットング 色:水色		
届出受付番号	---	貨物の記号	NIL
輸入量	25 PS	及び番号	B/L No. 7639220116
重量	0.33 kg		
船名又は航空機名	CA1063	生産国	CHINA
到着年月日	2017年01月21日	製造所名 又は包装者名	
輸入業者名	M. C. JAPAN CO., LTD.	通関業者名	DHL JAPAN, INC.
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3	電話番号	072-456-5672
電話番号	072-265-4129		
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号		第 44232983160 号 2017年01月26日	
試験検査実施施設名	SK阪神分析センター	検体採取者 (法人名)	新日本検定協会 SK阪神分析センター 前神 博司
連絡担当者名	尾崎 正樹		
電話番号	06-6614-7627		
試験 検査 結果	次頁へ記載		

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

#004

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 D1601J022993-4 号 (2/2)


試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
色: 水色		
材質: ABS		
適用規格: ポリスチレンを主成分とする 合成樹脂製器具又は容器包装		
使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
揮発性物質	適	*1・2
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1
蒸発残留物(ヘプタン)	適	*1
蒸発残留物(20%エタノール)	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1
蒸発残留物(4%酢酸)	適	*1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)によった。

*2: 平成24年12月28日厚生労働省告示第595号によった。

試験品写真

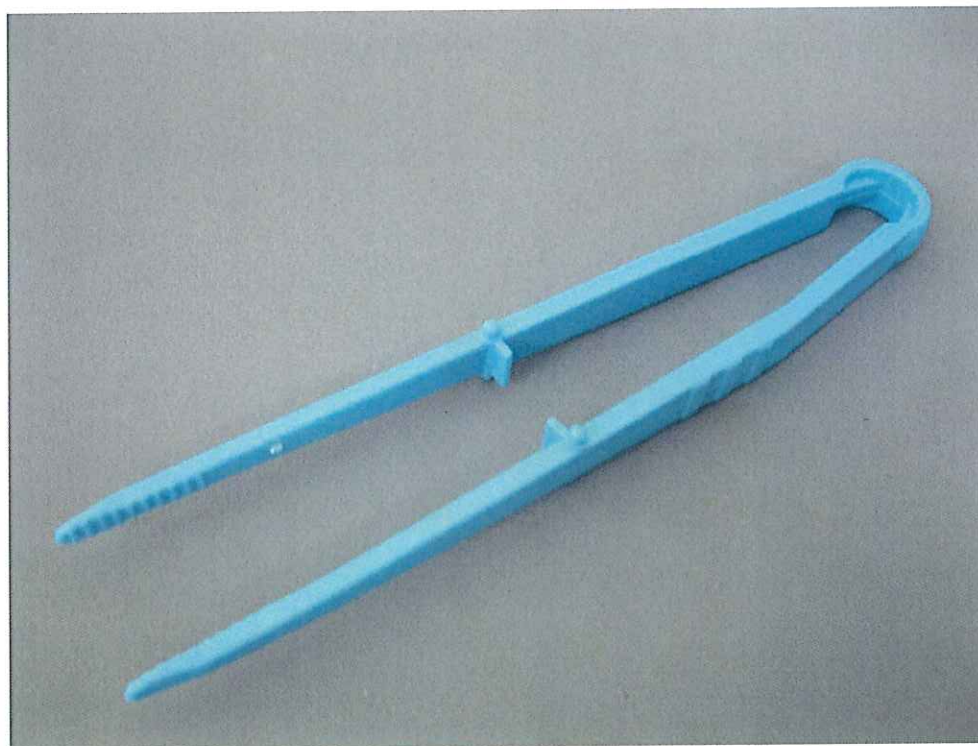

「本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。」
本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号：第 D1601J022993-1号(1/2)

発行日：2017年02月03日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO., LTD. 殿

厚生労働大臣 橋本 五郎 閣下
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-23-1
京急第2ビル

2017年01月26日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	フリットング 色:白色		
届出受付番号	---	貨物の記号 及び番号	NIL
輸入量 重 量	25 PS 0.39 kg		B/L No. 7639220116
船名又は航空機名	CA1063	生産国 製造所名 又は包装者名	CHINA
到着年月日	2017年01月21日		
輸入業者名	M. C. JAPAN CO., LTD.	通関業者名 電話番号	DHL JAPAN, INC. 072-456-5672
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3		
電話番号	072-265-4129		
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号		第 44232983160 号	2017年01月26日
試験検査実施施設名	SK阪神分析センター	検体採取者 (法人名)	新日本検定協会 SK阪神分析センター 前神 博司
連絡担当者名 電話番号	尾崎 正樹 06-6614-7627		

試験検査結果

次頁へ記載

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

#005

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 D1601J022993-1 号 (2/2)


試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
色: 白色		
材質: ABS		
適用規格: ポリスチレンを主成分とする 合成樹脂製器具又は容器包装		
使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
揮発性物質	適	*1・2
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1
蒸発残留物(ヘプタン)	適	*1
蒸発残留物(20%エタノール)	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1
蒸発残留物(4%酢酸)	適	*1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)によった。

*2: 平成24年12月28日厚生労働省告示第595号によった。

試験品写真

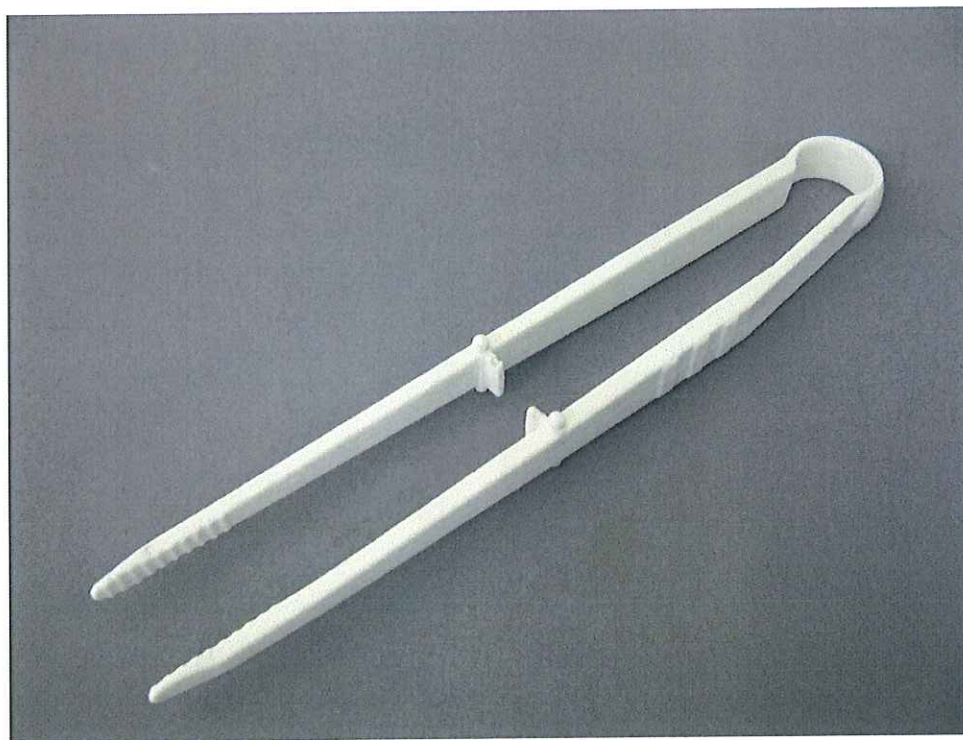

「本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。」
本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号：第 D1601J022993-7号(1/2)

発行日：2017年02月03日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO., LTD. 殿

厚生労働大臣府所管
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-23-2
第2ビル

2017年01月26日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	フリットング 色:オレンジ色		
届出受付番号	----	貨物の記号	NIL
輸入量	25 PS	及び番号	B/L No. 7639220116
重量	0.31 kg		
船名又は航空機名	CA1063	生産国	CHINA
到着年月日	2017年01月21日	製造所名	
輸入業者名	M. C. JAPAN CO., LTD.	又は包装者名	
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3	通関業者名	DHL JAPAN, INC.
電話番号	072-265-4129	電話番号	072-456-5672
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号		第 44232983160 号 2017年01月26日	
試験検査実施施設名	SK阪神分析センター	検体採取者	新日本検定協会
連絡担当者名	尾崎 正樹	(法人名)	SK阪神分析センター
電話番号	06-6614-7627		前神 博司
試験検査結果	次頁へ記載		

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

#003

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan

TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 D1601J022993-7 号 (2 / 2)


試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
色: オレンジ色		
材質: ABS		
適用規格: ポリスチレンを主成分とする 合成樹脂製器具又は容器包装		
使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
揮発性物質	適	*1・2
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1
蒸発残留物(ヘプタン)	適	*1
蒸発残留物(20%エタノール)	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1
蒸発残留物(4%酢酸)	適	*1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第 3 の D 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和 34 年 12 月 28 日厚生省告示第 370 号及び平成 18 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 201 号)によった。

*2: 平成 24 年 12 月 28 日厚生労働省告示第 595 号によった。

試験品写真

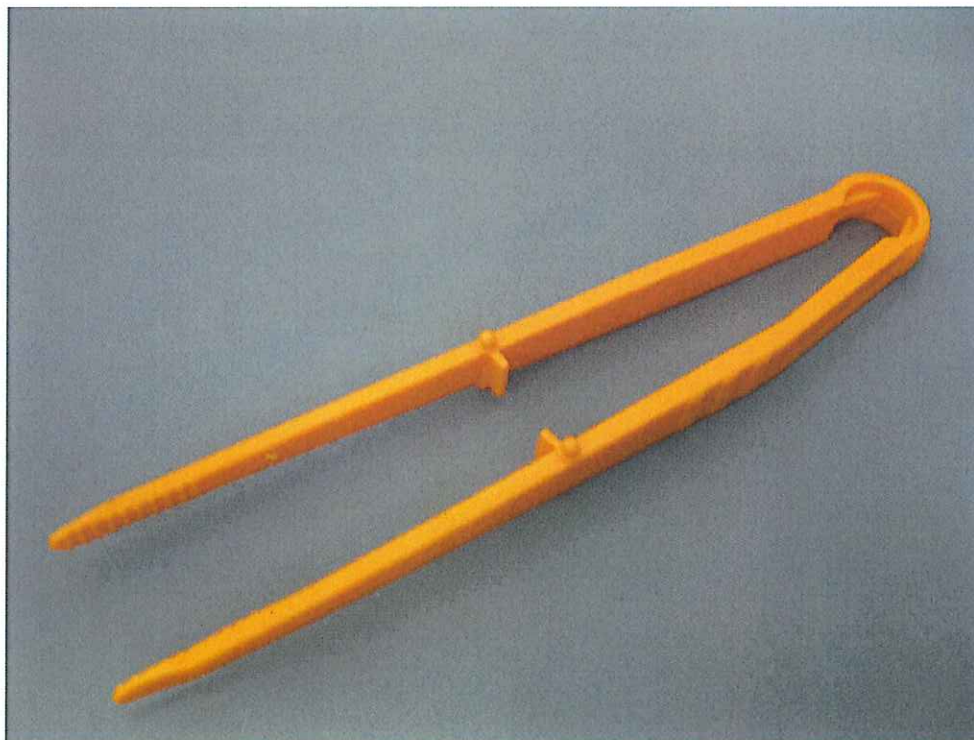

「本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。」

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>