

正 本



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号： 第 C1912J025704-1号(1/4)

発行日： 2020年03月24日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO.,LTD. 殿

厚生労働大臣登録検査機関
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-28-23
京急第2ビル

2019年12月27日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	スプレーボトル		
届出受付番号	---	貨物の記号 及び番号	NIL B/L No.9286429456
輸入量 重 量	1 CT 0.72 kg		
船名又は航空機名	LD0204	生産国 製造所名 又は包装者名	CHINA
到着年月日	2019年12月24日		
輸入業者名 住所 電話番号	M. C. JAPAN CO.,LTD. OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3 0722654129	通関業者名 電話番号	DHL JAPAN, INC. 0724349113
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号		第 44278691100 号 2019年12月27日	
試験検査実施施設名	SK横浜分析センター	検体採取者 (法人名)	新日本検定協会 SK阪神分析センター 山名 悠佳里
連絡担当者名 電話番号	尾崎 正樹 045-473-5982		

試験
検査
結果

次頁へ記載

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

#012

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



HEAD OFFICE : Keikyū No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 C1912J025704-1 号 (3 / 4)

試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
4. No.4 ガラスボール 色:無色透明 材質:ガラス 適用規格:ガラス製の器具又は容器包装 (液体を満たせないもの) 溶出試験 カドミウム 鉛	 適 適	 *2 *2
5. No.5 外側キャップ(黒) 色:黒 材質:PP 適用規格:ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度:100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量 蒸発残留物(水) 蒸発残留物(4%酢酸)	 適 適 適 適 適 適	 *1 *1 *1 *1 *1 *1
6. No.5 外側キャップ(白) 色:白 材質:PP 適用規格:ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度:100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量 蒸発残留物(水) 蒸発残留物(4%酢酸)	 適 適 適 適 適 適	 *1 *1 *1 *1 *1 *1
7. No.9 POK パーツ 色:白 材質:POK 適用規格:合成樹脂製器具又は容器包装一般規格 使用温度:100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量	 適 適 適 適	 *1 *1 *1 *1

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。 一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 C1912J025704-1 号 (4 / 4)

試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
8. No.12 PP パーツ		
色:白		
材質:PP		
適用規格:ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装		
使用温度:100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1
蒸発残留物(水)	適	*1
蒸発残留物(4%酢酸)	適	*1

*1:食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)によった。

*2:食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成20年7月31日厚生労働省告示第416号)によった。

別紙:試験品写真

以下余白

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。 一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

別紙 — 1 / 2


証明書番号: 第 C1912J025704-1 号

試験品写真


検体写真




1

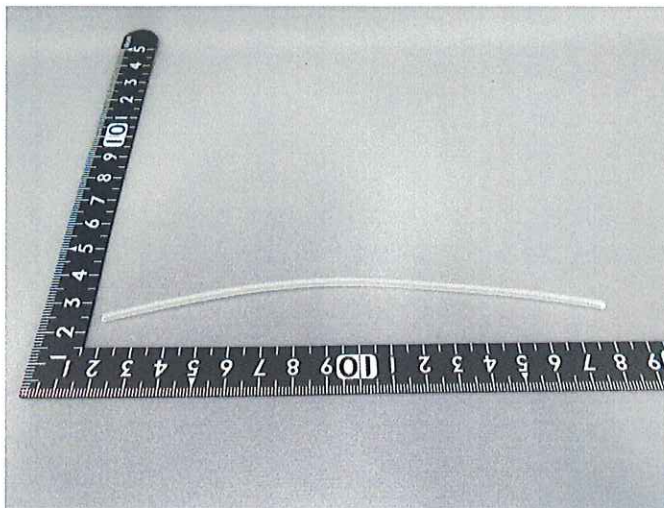

2

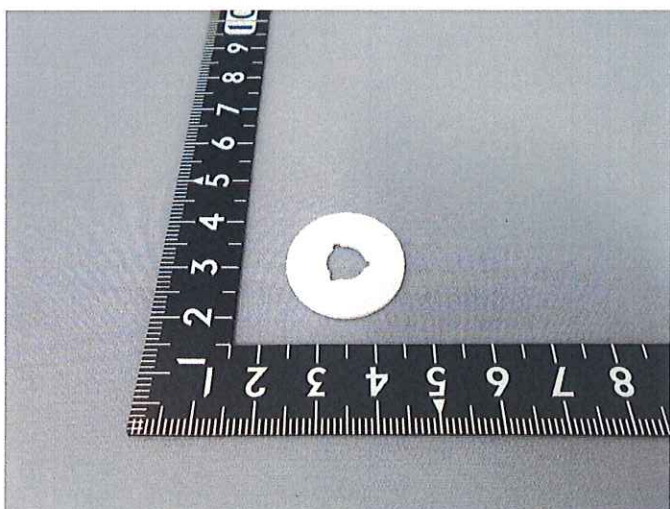

3

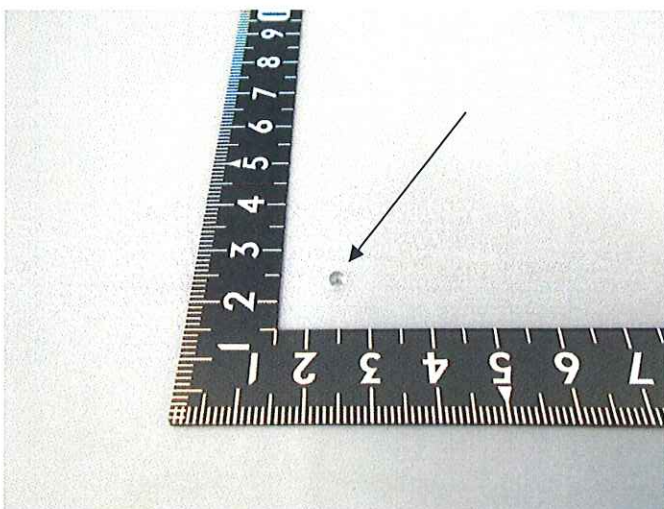

4



5



6

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>




Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

別紙 — 2 / 2

証明書番号: 第 C1912J025704-1 号

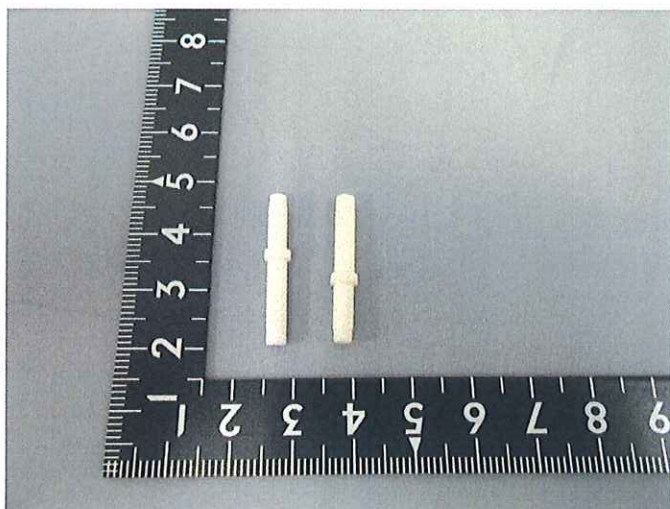

7



8

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>

正 本



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号： 第 C1901J026262-1号(1/2)

発行日： 2020年03月24日

輸入食品等試験検査証明書

M. C. JAPAN CO.,LTD. 殿

厚生労働大臣 寄附 検査機関
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-25-23
京急第2ビル

2020年01月09日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	スプレーボトル POKパーツ		
届出受付番号	---	貨物の記号 及び番号	NIL B/L No. 1168591782
輸入量 重 量	600 PS 0.16 kg		
船名又は航空機名	Y87429	生産国 製造所名 又は包装者名	CHINA
到着年月日	2020年01月08日		
輸入業者名	M. C. JAPAN CO.,LTD.	通関業者名 電話番号	DHL JAPAN, INC. 0724349113
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3		
電話番号	0722654129		
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号		第 44279121120 号 2020年01月09日	
試験検査実施施設名	SK横浜分析センター	検体採取者 (法人名)	新日本検定協会 SK阪神分析センター 山名 悠佳里
連絡担当者名 電話番号	尾崎 正樹 045-473-5982		

試験検査結果

次頁へ記載

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

#008

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 C1901J026262-1 号 (2 / 2)

試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
No.11 POK パーツ 色: 白 材質: POK 適用規格: 合成樹脂製器具又は容器包装一般規格 使用温度: 100℃以下		
材質試験		
カドミウム	適	*1
鉛	適	*1
溶出試験		
重金属	適	*1
過マンガン酸カリウム消費量	適	*1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第 3 の D 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和 34 年 12 月 28 日厚生省告示第 370 号及び平成 18 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 201 号)によった。

別紙: 試験品写真

以下余白

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。 一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

別紙 — 1 / 1

証明書番号: 第 C1901J026262-1 号

試験品写真

検体写真



一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>

正 本



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号：第 C1903J031929-1号(1/3)

発行日：2020年03月24日

輸入食品等試験検査証明書

M.C.JAPAN CO.,LTD. 殿

厚生労働大臣登録検査機関
一般財団法人 新日本検定協会
〒108-0074
東京都港区高輪3-25-23
京急第2ビル

2020年03月12日、当協会にて採取した検体について、試験検査した結果は下記のとおりであることを証明します。

品目名	-		
品名	スプレーボトルパーツ		
届出受付番号	---	貨物の記号	-
輸入量	1 CT	及び番号	B/L No.13 8305 4890
重量	0.32 kg		
船名又は航空機名	Y87429	生産国	CHINA
到着年月日	2020年03月10日	製造所名	
輸入業者名	M.C.JAPAN CO.,LTD.	又は包装者名	
住所	OSAKA FU SAKAI SHI NISHI KU	通関業者名	DHLジャパン株式会社
電話番号	OTORIKITAMACHI 10CHO 105-3	電話番号	072-434-9113
	072-265-4129		
見本持出許可申請書又は見本持出包括申請書の番号	第 44281542860 号 2020年03月12日		
試験検査実施施設名	SK横浜分析センター	検体採取者	新日本検定協会
連絡担当者名	尾崎 正樹	(法人名)	SK阪神分析センター
電話番号	045-473-5982		吉田 崇史
試験検査結果	次頁へ記載		

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。

一般財団法人 新日本検定協会

#008

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan

TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 C1903J031929-1 号 (2/3)

試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
1. No.6 PP パーツ (黒) 色: 黒 材質: PP 適用規格: ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度: 100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量 蒸発残留物 (水) 蒸発残留物 (4%酢酸)	適 適 適 適 適 適 適	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
2. No.6 PP パーツ (白) 色: 白 材質: PP 適用規格: ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度: 100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量 蒸発残留物 (水) 蒸発残留物 (4%酢酸)	適 適 適 適 適 適 適	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
3. No.7 POM パーツ 色: 白 材質: POM 適用規格: ホルムアルデヒド製造原料とする合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度: 100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量 ホルムアルデヒド 蒸発残留物 (水) 蒸発残留物 (4%酢酸)	適 適 適 適 適 適 適 適 適	*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

本結果は、当機関が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。

本証明書等の内容を他へ掲載する場合は本協会の承認を必要とする。 一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>



Shin Nihon Kentei Kyokai

LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

証明書番号: 第 C1903J031929-1 号 (3/3)

試験検査結果

試験品詳細及び試験項目	結 果	試験方法
4. No.8 PE パーツ 色: 白 材質: PE 適用規格: ポリエチレンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度: 100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量 蒸発残留物(水) 蒸発残留物(4%酢酸)	適 適 適 適 適 適	*1 *1 *1 *1 *1 *1
5. No.10 PE パーツ 色: 無色半透明 材質: PE 適用規格: ポリエチレンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 使用温度: 100℃以下 材質試験 カドミウム 鉛 溶出試験 重金属 過マンガン酸カリウム消費量 蒸発残留物(水) 蒸発残留物(4%酢酸)	適 適 適 適 適 適	*1 *1 *1 *1 *1 *1

*1: 食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準 第3のD 器具若しくは容器包装またはこれらの原材料別規格(昭和34年12月28日厚生省告示第370号及び平成18年3月31日厚生労働省告示第201号)によった。

別紙: 試験品写真

以下余白



Shin Nihon Kentei Kyokai


LICENCED BY JAPANESE GOVERNMENT

別紙 - 1 / 1

証明書番号: 第 C1903J031929-1 号

試験品写真


検体写真

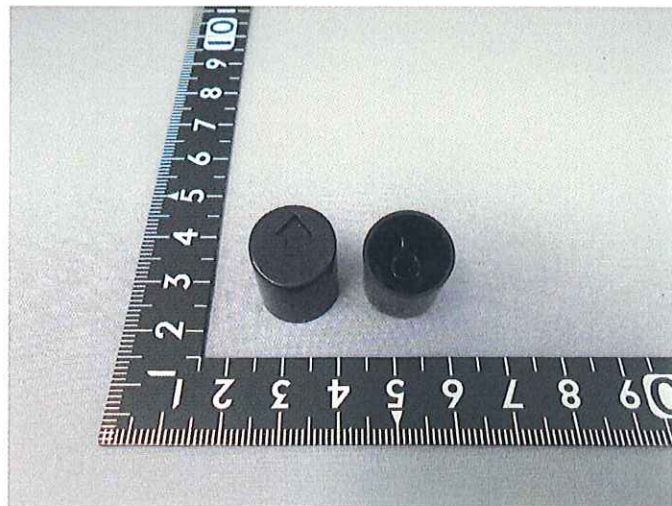


1




2

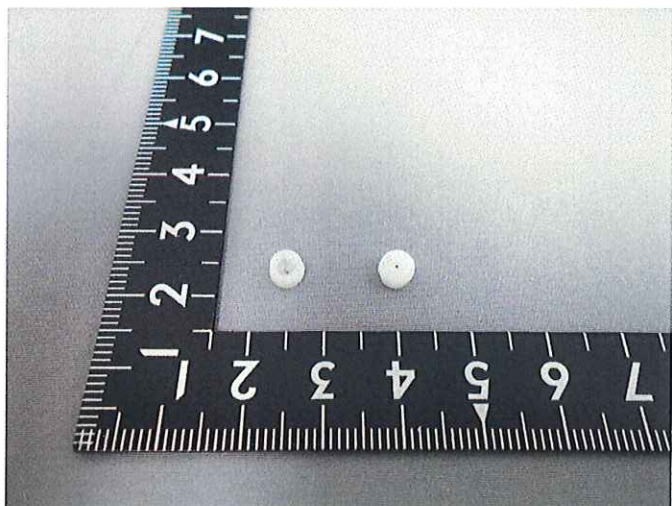

3

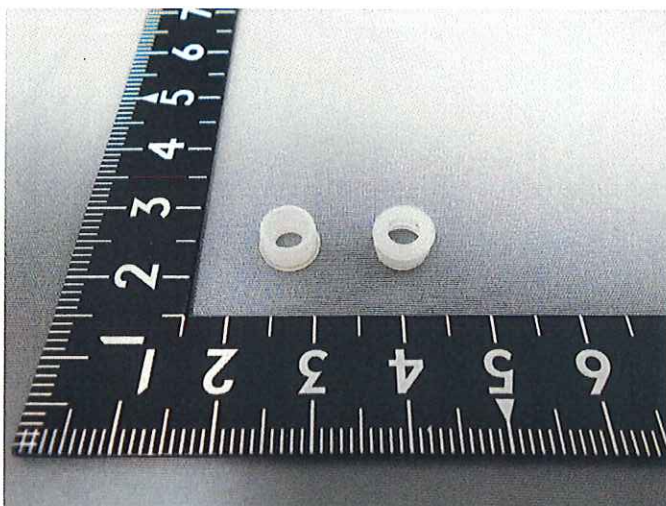

4

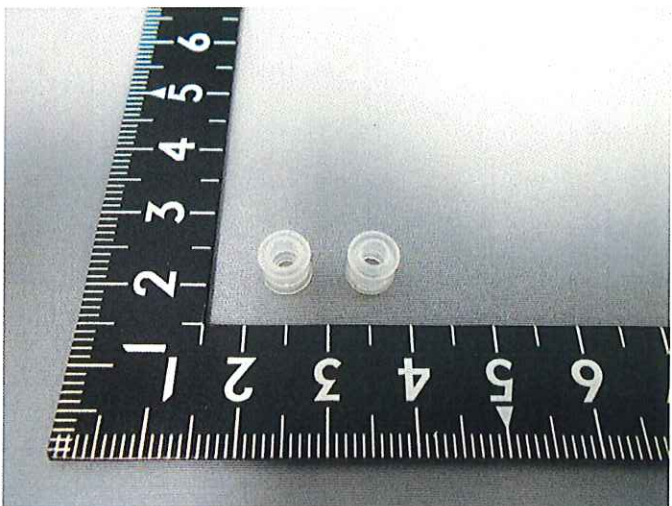

5

一般財団法人 新日本検定協会

HEAD OFFICE : Keikyu No.2 Bldg., 25-23 Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0074, Japan
TEL. 81-3-3449-2611 FAX. 81-3-3449-2636 URL <http://www.shinken.or.jp>